



Србијашуме

ЛП "СРБИЈАШУМЕ" БЕОГРАД
ШГ "ШУМА" ЛЕСКОВАЦ
БРОЈ:213/2020-8
ДАТУМ:18.08.2020.ГОДИНЕ.

СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ 213/2020

ПРЕДМЕТ:ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
БР.213/2020- Набавка електроматеријала за ШГ "Шума" Лесковац за 2020.год.

На основу упућеног захтева, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12“), достављамо вам додатно појашњење за ЈН 213/2020:

Питања понуђача :

Позиције 35. Која склопка је у питању? Молим вас за додатне информације.Чему служи,који јој је назив,ознака?


Позиције 39. Која флуо цев је у питању? Које грло?

Одговор на питања:

Позиције 35. У питању је обична стона радионичарска склопка која има од 5 до 10 миркона.

Позиција 39. У прилогу на слици се јасно види и која флуо цев је у питању и које грло.



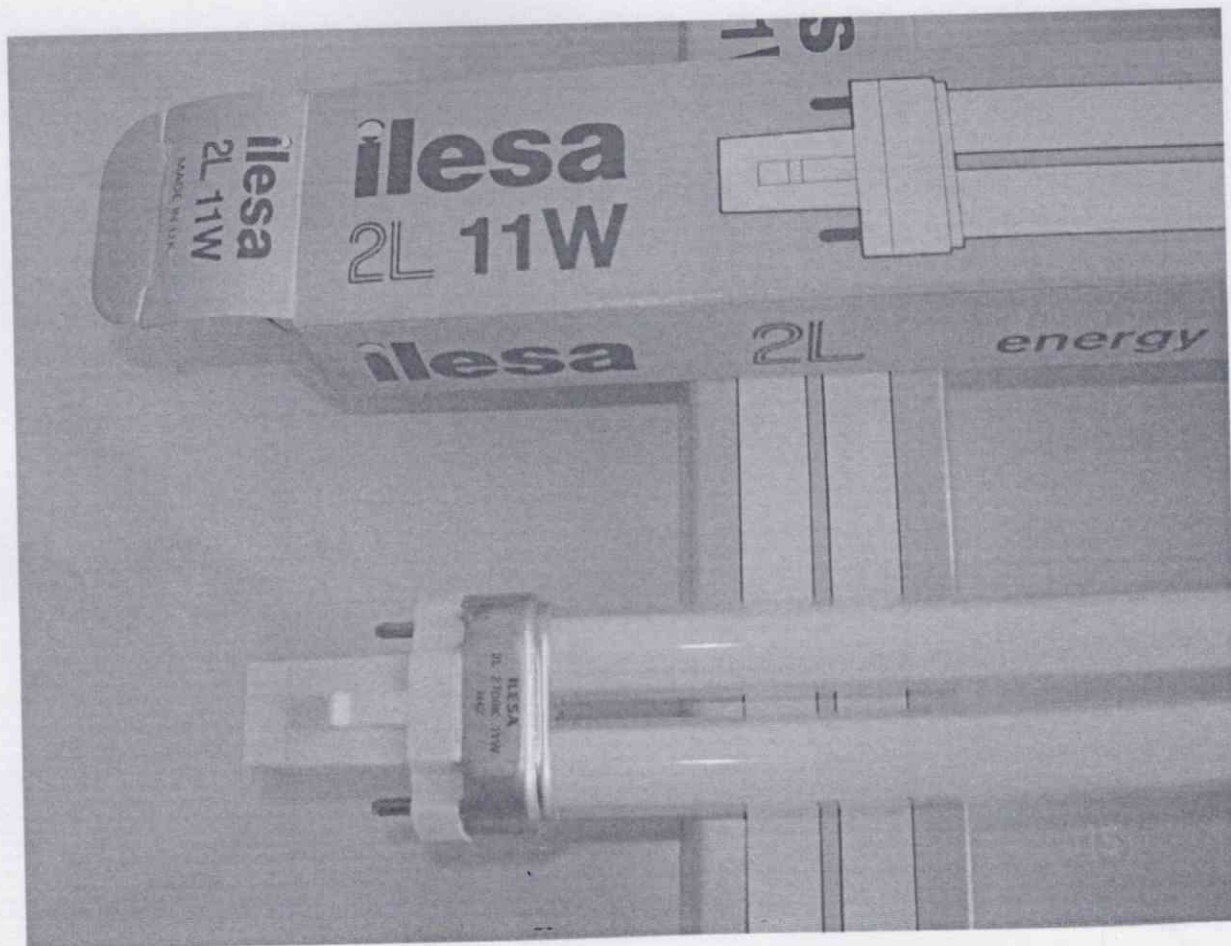

С'поштовањем,

ЈП „Србијашуме“

